

Sellos para áreas peligrosas

RAWELT®

Serie EYS y EYSV. Libre de cobre



- Se fabrican también con Revestimiento exterior de PVC e interior de URETANO RAWELT PURPURA.



Sealing fittings for hazardous locations.
EYS and EYSV Series. Copper free aluminum.

Aplicaciones:

- Impiden el paso de gases, vapores y flamas de una parte de la instalación eléctrica a otra de presión atmosférica y temperatura ambiente normales.
- Rosca NPT para usarse con tubo conduit RIGIDO, asegurando continuidad a tierra.
- El modelo EYS puede trabajar indistintamente en posición vertical u horizontal. Posición vertical modelo EYSV.

Material:

- Aluminio libre de cobre inyectado a presión (Diecast).

Acabados:

- Pintura electrostática termoendurecida.

Instrucciones:


- Deberán colocarse en todas las entradas a una distancia no mayor de 457 mm (18") de cualquier aparato que provoque chispas, arcos ó altas temperaturas.
- El espesor del cemento sellador no deberá de ser menor del diámetro de la tubería y en ningún caso menor a 16 mm (5/8").
- 25% capacidad de llenado de conductores.

- **Clase I:** Div. 1 y 2, grupo A, B, C, D.

- **Clase II:** Div. 1 y 2, grupos E, F, G.

- **Clase III:** Div. 1 y 2.

* Ver nota abajo

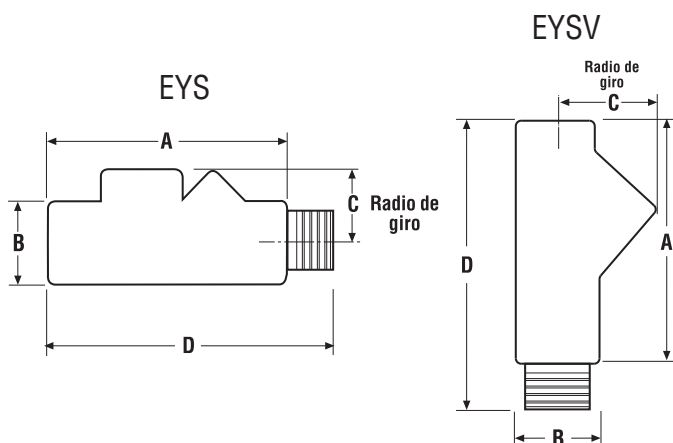
Aplications:

- Restrict the passage of gases, vapors, liquids, dust and flames from one portion of the electrical installation to another at atmospheric pressure and normal ambient temperatures.
- NPT threaded for use with RIGID conduit to ensure ground continuity.
- The EYS model vertical and Horizontal positions. Vertical position only the EYSV model.

Material:

- Diecast copper free aluminum.

Finish:

- Electrostatic powder coating epoxic/polyester. Minimum thickness 2 mils.

Instructions:

- Are to be installed in each entrance within 18" of a device that produce sparks, arcs or high temperature.
- The thickness of the sealing compound shall not be less than the trade size of conduit and in no case less than 5/8".
- 25% wire fill capacity.

- **Class I:** Div. 1 & 2, group A, B, C, D.

- **Class II:** Div. 1 & 2, group E, F, G.

- **Class III:** Div. 1 & 2.

* See note below

EYS / DIMENSIONES:

Medida Nominal		A		B		Radio de giro C		D	
mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
12.7	1/2"	97	3.82	34	1.34	32	1.26	130	5.12
19	3/4"	97	3.82	34	1.34	32	1.26	130	5.12
25.4	1"	108	4.25	44	1.73	37	1.46	147	5.79
31.75	1 1/4"	125	4.92	51	2.00	44	1.73	166	6.54
38.1	1 1/2"	140	5.51	58	2.28	54	2.13	185	7.28
50.8	2"	152	5.98	74	2.91	59	2.32	200	7.87

EYSV / DIMENSIONES:


Medida Nominal		A		B		Radio de giro C		D	
mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
12.7	1/2"	84	3.30	31.0	1.22	46.0	1.81	117	4.60
19.0	3/4"	92	3.62	37.7	1.48	51.8	2.03	125	4.92
25.4	1"	109	4.29	45.8	1.80	59.6	2.34	148	5.82

**Cumple con /
Compliances:**

UL 886

UL 1203

CSA C22.2 No. 30


CEMENTO SELLADOR:

- El cemento sellador RAWELT se usa para impedir el paso de gases, vapores o flamas de una instalación eléctrica a otra de presión atmosférica y temperatura ambiente normales. Al aplicarlo se expande ligeramente formando un sello hermético. Es resistente a solventes ácidos, agua y aceites.
- La fibra se utiliza para crear una obstrucción que impide escurrimientos cuando se vierte el cemento en el sello.
- Véase instrucciones



LISTED: EYS-0452, EYS-0453
and EYS-0550 for use in
Class I Div. 1 & 2, group C,D.
Class II Div. 1 & 2, group E,F,G.
Class III Div. 1 & 2.



STD CSA-C22.2 No.30

CERTIFIED: EYS-0452, EYS-0453,
EYS-0550, EYS-2633, EYS-2634 and
EYS-2635 for use in **Class I** Div. 1 & 2,
group A,B,C,D. **Class II** Div. 1 & 2,
group E,F,G. **Class III** Div. 1 & 2.



CERTIFIED: EYS-2633, EYS-2634
and EYS-2635 for use in
Class I Div. 1 & 2, group C,D.
Class II Div. 1 & 2, group E,F,G.
Class III Div. 1 & 2.



RAWELT, S.A. de C.V.

Torreón, Coah., México

Tel: 871 747 47 84 / Ventas: 800 999 20 18

torreon@rawelt.com.mx



www.rawelt.com.mx



Serie EYS Sección 6.1 y 6.2

RW12

24-03

**6.2 - SELLOS PARA AREAS PELIGROSAS. LIBRE DE COBRE
CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.**

**6.2 - SEALING FITTINGS FOR HAZARDOUS LOCATIONS. COPPER FREE ALUMINUM.
WITH PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.**

Hoja: 1 / 3
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW - 141

Para dimensiones:
Ver Ficha Técnica 007 - RW - 265
Clase I, Div. 1 y 2, grupos A, B, C, D.
Clase II, Div. 1 y 2, grupos E, F, G.
Clase III, Div. 1 y 2.

*** Ver nota abajo**

APLICACIONES:

- A prueba de áreas corrosivas.
- Recubrimiento PVC: 40 mil. mínimo.
- Uretano PURPURA: 2 mil. mínimo.
- Pruebas de cámara salina de acuerdo a ASTM B117
- Pruebas de adherencia de acuerdo a ASTM 3359
- Resistencia a impactos mecánicos en cuerpo de acuerdo a IK09, gracias a su diseño que no cuenta con elementos susceptibles a rompimiento.
- Mangas en las entradas para un sellado hermético.
- Impiden el paso de gases, vapores y flamas de una parte de la instalación eléctrica a otra de presión atmosférica y temperatura ambiente normales.
- Rosca NPT para usarse con tubo conduit RIGIDO.
- Posiciones: vertical u horizontal.

MATERIAL

- Aluminio libre de cobre inyectado a presión (Diecast).

OPCIONAL

- Niple removible de acero galvanizado y recubierto de Uretano.

INSTRUCCIONES

- Deberán colocarse a una distancia no mayor de 457 mm (18") de cualquier aparato que provoque chispas, arcos ó altas temperaturas.
- El espesor del cemento sellador no deberá de ser menor del diámetro de la tubería y en ningún caso menor a 16 mm (5/8").
- Fabricación en base a: UL 886, UL 1203
CAN/CSA - C22.2 No. 30
NEMA RN-1



LISTED
16TM



For dimensions:
See Technical Data 007 - RW - 265
Class I, Div. 1 & 2, groups A, B, C, D.
Class II, Div. 1 & 2, groups E, F, G.
Class III, Div. 1 & 2.

*** See note below**

APLICACIONES:

- For use in corrosive atmospheres.
- PVC coating: 40 mils minimum
- PURPLE Urethane: 2 mils minimum
- Saline chamber test according to ASTM B117
- Paint adhesion test according to ASTM 3359
- Resistance to mechanicals impacts to body according IK09, thanks to its design that does not have elements susceptible to breakage
- Pressure sealing sleeves on conduit openings.
- Restrict the passage of gases, vapors, liquids, dust and flames from one portion of the electrical installation to another at atmospheric pressure and normal ambient temperatures.
- NPT threaded for use with RIGID conduit.
- Vertical and Horizontal positions.

MATERIAL

- Diecast copper free aluminum

OPCIONAL

- Galvanized removable Nipple with Urethane coating.

INSTRUCCIONES

- Are to be installed within 18" of a device that produce sparks, arcs or high temperature.
- The thickness of the sealing compound shall not be less than the trade size of conduit and in no case less than 5/8".
- Manufactured in compliance with: UL 886, UL 1203
CAN/CSA - C22.2 No.30
NEMA RN-1

CERTIFICACIONES / COMPLIANCES: CSA LR - 105795 - 6
UL E1 98859

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura Figure	Catalogo Catalog	Codigo Code	Medida nominal Hub size		Tapón llenado Filling plug mm / inch		Numero y tamaño de conductor Number and size of conductor THW		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
			mm.	inch	horiz.	vert.			kg	Lb			
	EYS-0452-PC	04.12.2328.PC	12.7	1/2	19.0 3/4	6.35 1/4	7 # 18 AWG		25.56	56.23			60
	EYS-0453-PC	04.12.2333.PC	19.0	3/4	19.0 3/4	6.35 1/4	10 # 16 AWG		20.32	44.70			60
	EYS-0550-PC	04.12.2338.PC	25.4	1	25.4 1	6.35 1/4	10 # 14 AWG		39.60	87.12			35
	EYS-2633-PC	04.12.2909.PC	31.75	1 1/4	31.75 1 1/4	12.7 1/2	13 # 10 AWG						18
	EYS-2634-PC	04.12.2910.PC	38.1	1 1/2	38.1 1 1/2	19.0 3/4	10 # 8 AWG		76.99	169.38			13
	EYS-2635-PC	04.12.2911.PC	50.8	2	50.8 2	19.0 3/4	10 # 6 AWG		117.53	259.1			6



LISTED: EYS-0452, EYS-0453
and EYS-0550 for use in
Class I Div. 1 & 2, group C,D.
Class II Div. 1 & 2, group E,F,G.
Class III Div. 1 & 2.



STD CSA-C22.2 No.30

CERTIFIED: EYS-0452, EYS-0453,
EYS-0550, EYS-2633, EYS-2634 and
EYS-2635 for use in Class I Div. 1 & 2,
group A,B,C,D. Class II Div. 1 & 2,
group E,F,G. Class III Div. 1 & 2.



STD UL 1203

CERTIFIED: EYS-2633, EYS-2634
and EYS-2635 for use in
Class I Div. 1 & 2, group C,D.
Class II Div. 1 & 2, group E,F,G.
Class III Div. 1 & 2.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT® INYECTADOS
Una División del Grupo REVUELTA

**6.2 - SELLOS PARA AREAS PELIGROSAS. LIBRE DE COBRE
CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.**

**6.2 - SEALING FITTINGS FOR HAZARDOUS LOCATIONS. COPPER FREE ALUMINUM.
WITH PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.**

Hoja: 2 / 3
Page:


FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW - 141

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura Figure	Catalogo Catalog	Codigo Code	Medida nominal Hub size		Tapón llenado Filling plug		Numero y tamaño de conductor Number and size of conductor THW		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
			mm.	inch	horiz.	vert.			kg	Lb			
	EYS-0452-NP	04.12.2906.NP	12.7	1/2	19.0 3/4	6.35 1/4	7 # 18 AWG						48
	EYS-0453-NP	04.12.2907.NP	19.0	3/4	19.0 3/4	6.35 1/4	10 # 16 AWG						48
	EYS-0550-NP	04.12.2908.NP	25.4	1	25.4 1	6.35 1/4	10 # 14 AWG						24
	EYS-2633-NP	04.12.2912.NP	31.75	1 1/4	31.75 1 1/4	12.7 1/2	13 # 10 AWG						18
	EYS-2634-NP	04.12.2913.NP	38.1	1 1/2	38.1 1 1/2	19.0 3/4	10 # 8 AWG						8
	EYS-2635-NP	04.12.2914.NP	50.8	2	50.8 2	19.0 3/4	10 # 6 AWG						6

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura Figure	Catalogo Catalog	Codigo Code	Medida nominal Hub size		Tapón / Close-up plug	Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Pqt. Unit Pzas. Pcs.	Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.
			mm.	inch		kg	Lb			
	TA-2939-EX	04.25.2946.EX	6.35	1/4	Vaciado vertical	0.900	1.98	25		
	TA-2943-EX	04.25.2950.EX	12.7	1/2	Vertical filling	0.835	1.80	25		
	TA-2938-EX	04.25.2945.EX	19.0	3/4	Vaciado vert. y horiz. / Vert. & hor. filling	1.700	3.75	25		
	TA-2937-EX	04.25.2944.EX	25.4	1	Vaciado horizontal	2.720	6.00	20		
	TA-2636-EX	04.25.2947.EX	31.75	1 1/4		3.900	8.60	10		
	TA-2637-EX	04.25.2948.EX	38.1	1 1/2		5.960	13.10	10		
	TA-2638-EX	04.25.2949.EX	50.8	2		8.540	18.80	10		

**COMPUESTO SELLADOR Y FIBRA.
SEALING COMPOUND AND FIBER.**



- El compuesto sellador RAWELT es usado para impedir el paso de gases, vapores o flamas de una instalación eléctrica a otra de presión atmosférica y temperatura ambiente normales.
- La fibra es utilizada para crear una obstrucción para impedir escurrimientos a la tubería cuando se vierte el compuesto en el sello.
- El compuesto sellador RAWELT se expande ligeramente para formar un sello completamente hermético.
- Es resistente a solventes, ácidos, agua y aceites.
- Tiempo de curado: 12 horas a 20°C.

- The sealing compound RAWELT is used to restrict the passage of gases, vapors or flames from one portion of the electrical installation to another at atmospheric pressure and normal ambient temperatures.
- The fiber is used to form a dam to restrict drains to the conduit when pour the sealing compound in the sealing fitting.
- The sealing compound RAWELT expands slightly to form a seal completely hermetic.
- Is resistant to solvents, acids, water and oil.
- Curing time: 12 hours at 68°F.

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura Figure	Catalogo Catalog	Codigo Code	Peso neto del producto Net weight of product		Volumen al curar Volume when set		Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
					cm ³	cu. in			
	CE-2571	04.22.2571	1 kg*	2.20 lb	833	50.8			10
	FB-06	04.22.2578	60 g	2.11 oz					40
	FB-10	04.22.2579	100 g	3.52 oz					36
	FB-25	04.22.2580	250 g	8.81 oz					14
	FB-50	04.22.2581	500 g	1.10 lb					5

• La presentación de 1 Kg se surte con 60 g de fibra. / The container of 2 lb. includes 2 Oz. of fiber.
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT® INYECTADOS

Una División del Grupo REVUELTA

6.2 - SELLOS PARA AREAS PELIGROSAS. LIBRE DE COBRE
CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.
6.2 - SEALING FITTINGS FOR HAZARDOUS LOCATIONS. COPPER FREE ALUMINUM.
WITH PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.

Hoja: 3 / 3
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007-RW-141

NIPLES / NIPPLES

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura Figure	Catalogo Catalog	Codigo Code	Medida nominal Hub size		Longitud total Lenght total		Longitud de rosca Threaded lenght		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Pqt. Unit. Pzas. Pcs.	Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
			mm	inch.					Kg	Lb				
 NIPLE	NI-13-EX	04.28.3236.EX	12.7	1/2	28.6	1 1/8	19.8	.78			25			
	NI-19-EX	04.28.3237.EX	19.0	3/4	35	1 3/8	20.1	.79			25			
	NI-25-EX	04.28.3238.EX	25.4	1	38	1 1/2	24.9	.98			25			
	NI-32-EX	04.28.3239.EX	31.7	1 1/4	41	1 5/8	25.4	1			10			
	NI-38-EX	04.28.3240.EX	38.1	1 1/2	44	1 3/4	25.9	1.02			10			
	NI-50-EX	04.28.3241.EX	50.8	2	51	2	26.7	1.05			10			

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT® INYECTADOS
Una División del Grupo **REVUELTA**

Cotización/Quotation ☐ Plazo de embarque* / Shipment exw* ☐

Pedido No./Purchase order ☐ : _____

Our ref.: _____

Fecha/Date: _____ Vendedor/Salesman: _____ No. _____

Facturar a/Invoice to: _____ RFC: _____

Ordenado por/Ordered by: _____ Tel. () _____ Fax () _____

Dirección/Address: _____

C.P./Zip: _____ Lugar/City/Country: _____

Consignar a/Ship to: _____

Embarcar: Camión ☐ x Cobrar ☐ Pagado ☐ Paquete ☐

Cond. de Pago/Terms: _____

Cond. de Venta/Sale conditions: _____ L.P.: _____

6.2 - SERIE EYS. SELLOS PARA AREAS PELIGROSAS/SEALING FITTINGS FOR HAZARDOUS LOCATIONS.								
Figura Figure	Código Code	Medida nominal Hub size		Pqt. Unit.	Unit. Ctn.	Ship Ctn.	Std. Pkg.	Cantidad Qty.
		mm	inch	Pzas. Pcs.	Pzas. Pcs.	Pzas. Pcs.	Pzas. Pcs.	
	04.12.2328.PC	12.7	1/2				60	
	04.12.2333.PC	19.0	3/4				60	
	04.12.2338.PC	25.4	1				35	
	04.12.2909.PC	31.7	1 1/4				18	
	04.12.2910.PC	38.1	1 1/2				13	
	04.12.2911.PC	50.8	2				6	
	04.12.2906.NP	12.7	1/2				48	
	04.12.2907.NP	19.0	3/4				48	
	04.12.2908.NP	25.4	1				24	
	04.12.2912.NP	31.7	1 1/4				18	
	04.12.2913.NP	38.1	1 1/2				8	
	04.12.2914.NP	50.8	2				6	
	04.25.2946.EX	6.35	1/4	25				
	04.25.2950.EX	12.7	1/2	25				
	04.25.2945.EX	19.0	3/4	25				
	04.25.2944.EX	25.4	1	20				
	04.25.2947.EX	31.7	1 1/4	10				
	04.25.2948.EX	38.1	1 1/2	10				
	04.25.2949.EX	50.8	2	10				
	04.28.3236.EX	12.7	1/2	25				
	04.28.3237.EX	19.0	3/4	25				
	04.28.3238.EX	25.4	1	25				
	04.28.3239.EX	31.7	1 1/4	10				
	04.28.3240.EX	38.1	1 1/2	10				
	04.28.3241.EX	50.8	2	10				
	*04.22.2571	Peso / weight					10	
		1 kg						
	04.22.2578	60 g					40	
	04.22.2579	100 g					36	
	04.22.2580	250 g					14	
	04.22.2581	500 g					5	

* La presentación de 1 kg se surte con 60 g de fibra.

CON RECUBRIMIENTO
DE **PVC.**

• Antes de fincar el pedido en firme, favor de confirmar con fábrica el plazo de embarque definitivo.
• Before place your order, please confirm with RAWELT definitive date of shipment.

Producción ☐ Almacén ☐ Embarques ☐ Control ☐ Expediente ☐

Cliente

Ing. de Ventas

6.2 - SELLOS PARA AREAS PELIGROSAS. SERIE EYS.

PREPARACION DEL CEMENTO SELLADOR

Hoja: 1 / 2
Page:

6.2 - SEALING FITTINGS FOR HAZARDOUS LOCATIONS. EYS SERIES.

PREPARATION OF THE SEALING COMPOUND.

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA


007-RW-265

- El compuesto sellador **RAWELT** es usado para impedir el paso de gases, vapores o flamas de una instalación eléctrica a otra de presión atmosférica y temperatura ambiente normales.
- La fibra es utilizada para crear una obstrucción para impedir escurrimientos a la tubería cuando se vierte el compuesto en el sello.
- El compuesto sellador **RAWELT** se expande ligeramente para formar un sello completamente hermético.

- The sealing compound **RAWELT** is used to restrict the passage of gases, vapors or flames from one portion of the electrical installation to another at atmospheric pressure and normal ambient temperatures.
- The fiber is used to form a dam to restrict drains to the conduit when pour the sealing compound in the sealing fitting.
- The sealing compound **RAWELT** expands slightly to form a seal completely hermetic.

Taponeado y vaciado Damming and Pouring

Posición Horizontal Horizontal Position

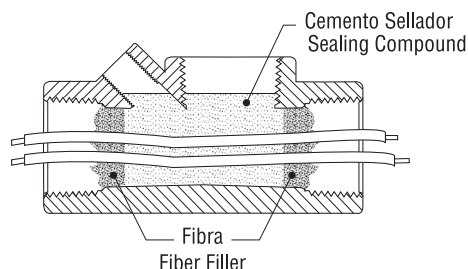

Clase I, Div. 1 y 2, grupo A, B, C, D.
Clase II, Div. 1 y 2, grupo E, F, G.
Clase III, Div. 1 y 2.


*** Ver nota abajo**

Class I, Div. 1 & 2, group A, B, C, D.
Class II, Div. 1 & 2, group E, F, G.
Class III, Div. 1 & 2.

*** See note below**

Taponeado y vaciado Damming and Pouring

Posición Vertical Vertical Position

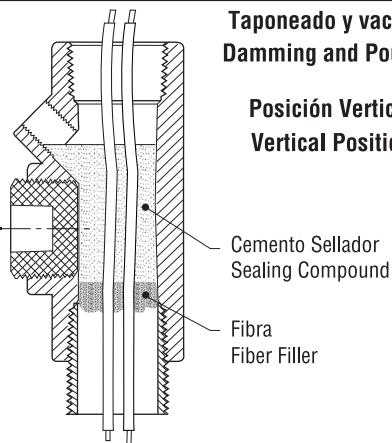

INSTRUCCIONES: Agite la lata para mezclar perfectamente el contenido antes de cada uso.

- Separe cada conductor, empaque la fibra apretándola alrededor de cada conductor, y entre las paredes del sello.
- Los conductores no deben de tocarse entre sí, ni tampoco a las paredes del sello.
- Añada 1 parte de agua fría por 3 partes de compuesto por volumen; mezcle perfectamente y deposítelo en el sello usando una varilla para distribuir la mezcla dentro del sello no dejando ninguna burbuja en el compuesto sellador hasta que el compuesto este a la altura de el último hilo de la boca pequeña en la posición vertical y hasta 2 hilos cubiertos en la posición horizontal; ciérrelo con el tapón roscado inmediatamente después de vaciado.

PRECAUCIONES: Cierre la lata de compuesto perfectamente después de cada uso; el manejo incorrecto del compuesto, su mala aplicación, las condiciones ambientales e impurezas, pueden causar un sellado defectuoso.

- No use la mezcla después de 15 minutos de haber vaciado el agua, ni la prepare a temperaturas menores de 1.7°C. (35°F). Si el compuesto empieza a secarse, no intente rebajarlo con agua o revolviendolo, esto arruina el compuesto.
- El tiempo de curado dependerá de la temperatura ambiente. Aproximadamente: 12 horas a 20°C. (68°F); 72 horas a 4.4°C (40°F).
- Para instalaciones de GRUPO A, el compuesto sellador deberá tener un tiempo de curado de 72 horas, antes de energizar el sistema.
- Resistente a solventes, ácidos, agua y aceites.

INSTRUCCIONES: Mix and shake perfectly contents before each use.

- Separate each conductor, pack the fiber around and between each conductor and wall of the fitting. The conductor must not touch one another nor touch the wall of the fitting.
- Add 1 part of cold water to 3 parts compound by volume, thoroughly stir and pour it thoroughly into sealing fitting carefully using a stick to distribute into it until the compound is level with the last thread of the opening for the vertical conduit and until 2 threads are covered of the horizontal conduit. Be sure do not leave any bubbles into the sealing compound. Close with the plugs the sealing fitting after pouring.

CAUTION: Close firmly the container lid after each use; the wrong handling, failure in applications, humid or moisture conditions and impurities may produce a faulty seal.

- Do not mix the compound with water in amounts, than can not be use within 15 minutes, nor temperatures below 35°F (1.7°C). If the compound starts to set do not attempt to thin it by adding water or by stirring, this procedure spoil the compound.
- The curing time depends with the temperature.
For example: 68°F (20°C) - 12 hours., 40°F (4.4°C) - 72 hours.
- For group A installations, sealing compound must be allowed 72 hours to cure.
- Resistant to solvents, acids, water and oil.

DIAMETRO ENTRADAS / NUMERO Y TAMAÑO DEL CONDUCTOR THW
Hub Size / Number and size of conductor TWH

1/2	7 # 18 AWG	1 1/4	13 # 10 AWG
3/4	10 # 16 AWG	1 1/2	10 # 8 AWG
1	10 # 14 AWG	2	10 # 6 AWG



LISTED: EYS-0452, EYS-0453
and EYS-0550 for use in
Class I Div. 1 & 2, group C,D.
Class II Div. 1 & 2, group E,F,G.
Class III Div. 1 & 2.



CERTIFIED: EYS-0452, EYS-0453,
EYS-0550, EYS-2633, EYS-2634 and
EYS-2635 for use in **Class I** Div. 1 & 2,
group A,B,C,D. **Class II** Div. 1 & 2,
group E,F,G. **Class III** Div. 1 & 2.



CERTIFIED: EYS-2633, EYS-2634
and EYS-2635 for use in
Class I Div. 1 & 2, group C,D.
Class II Div. 1 & 2, group E,F,G.
Class III Div. 1 & 2.

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT® INYECTADOS

Una División del Grupo **REVUELTA**


6.2 - SELLOS PARA AREAS PELIGROSAS. LIBRE DE COBRE.
CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.

6.2 - SEALING FITTINGS FOR HAZARDOUS LOCATIONS. COPPER FREE ALUMINUM.
WITH PVC COATED AND PURPLE URETHANE INNER COATING.


Hoja: 2 / 2
 Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007-RW-265

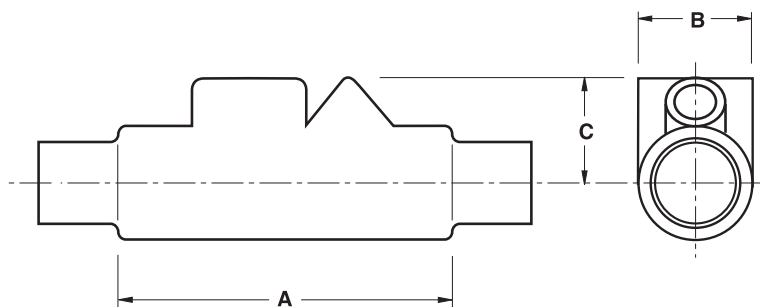

SELLO HEMBRA PVC		PVC FEMALE SEALING FITTING											
Catalogo Catalog	Código Code	Medida Nominal Hub size		A		B		Radio de giro Turning radius C		Cemento sellador requerido Sealing cement required		Fibra requerida por pieza Fiber required required by pc.	
		mm	Inch.										
EYS-0452-PC	04.12.2328.PC	12.7	1/2	97	3.82	38	1.50	34	1.34	50	1.75	1.00	0.036
EYS-0453-PC	04.12.2333.PC	19.0	3/4	97	3.82	38	1.50	34	1.34	71	2.50	1.70	0.060
EYS-0550-PC	04.12.2338.PC	25.4	1	108	4.25	48	1.89	39	1.54	100	3.50	3.70	0.130
EYS-2633-PC	04.12.2909.PC	31.75	1 1/4	125	4.92	55	2.17	46	1.81	255	9.02	7.08	0.250
EYS-2634-PC	04.12.2910.PC	38.1	1 1/2	140	5.51	62	2.44	56	2.20	340	12.00	14.17	0.500
EYS-2635-PC	04.12.2911.PC	50.8	2	152	6.00	78	3.07	61	2.40	595	21.00	28.34	1.00

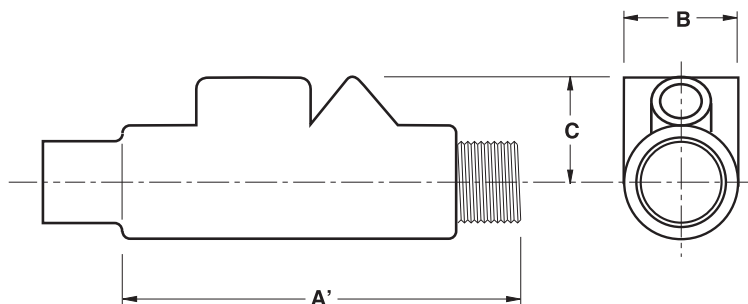

SELLO MACHO-HEMBRA PVC		PVC MALE-FEMALE SEALING FITTING											
Catalogo Catalog	Código Code	Medida Nominal Hub size		A'		B		Radio de giro Turning radius C		Cemento sellador requerido Sealing cement required		Fibra requerida por pieza Fiber required required by pc.	
		mm	Inch.										
EYS-0452-NP	04.12.2906.PC	12.7	1/2	130	5.12	38	1.50	34	1.34	50	1.75	1.00	0.036
EYS-0453-NP	04.12.2907.PC	19.0	3/4	130	5.12	38	1.50	34	1.34	71	2.50	1.70	0.060
EYS-0550-NP	04.12.2908.PC	25.4	1	147	5.79	48	1.89	39	1.54	100	3.50	3.70	0.130
EYS-2633-NP	04.12.2912.PC	31.75	1 1/4	166	6.54	55	2.17	46	1.81	255	9.02	7.08	0.250
EYS-2634-NP	04.12.2913.PC	38.1	1 1/2	185	7.28	62	2.44	56	2.20	340	12.00	14.17	0.500
EYS-2635-NP	04.12.2914.PC	50.8	2	200	7.87	78	3.07	61	2.40	595	21.00	28.34	1.00

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT® INYECTADOS
 Una División del Grupo REVUELTA

21 - III - 2019